0107872HE5701

MITSUBISHI

給気ユニット用結露防止パネル

形 名

P-13PQU

形名コード 539 F56

取扱説明書　　お客さま用

このパネルは給気ユニットに結露する可能性がある場合に使用します。ただし壁取付専用ですので、天井取付けの給気ユニットには取付けないでください。

適用機種		
強制給気ユニット	V－08PQU	V－08PQUK
	V－08PQU－BE	V－08PQUK－BE

使用方法

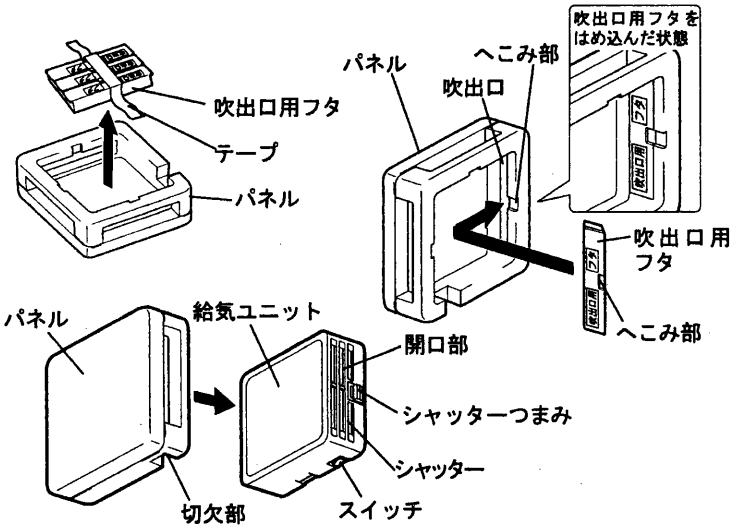

1. パネルにテープ止めされている吹出口用フタをはずす。
2. 給気ユニットの開口部に合わせ、使用しない吹出口に吹出口用フタをはめ込む。（へこみ部を合わせてはめ込む）
   - ●吹出口は３か所（上面・両側面）あります。
   - ●使用しない吹出口用フタは捨てずに保管してください。
3. パネルを給気ユニットにかぶせる。
   - ●給気ユニットのスイッチに切欠部を合わせる

冬期に長期間給気ユニットを停止する場合

結露防止のため吹出口を全て閉める。

- ●パネルをはずし、給気ユニットの開口部のシャッターをすべて閉じ、パネルの吹出口すべてに吹出口用フタを取付け、パネルを給気ユニットに取付ける。

使用上のお願い

- ●下記の溶剤が付着しますと変形、変色する原因となります。
  シンナー・アルコール・ベンジン・ガソリン・灯油・スプレー（殺虫用、整髪用、掃除用）・アルカリ洗剤・化学ぞうきんの薬剤、クレンザー等けんま材入りの洗剤
- ●汚れた場合は、薄めた中性洗剤を浸した布でふき、洗剤が残らないよう乾いた布で軽く拭き取ってください。汚れがひどいまたは破損した場合は、新しいパネルと交換してください。
- ●給気ユニットのフィルターを交換する場合は、パネルを取りはずし、給気ユニットの取扱説明書に従って交換し、パネルを再度取付けます。
- ●外気温が極端に低い場合はパネル周辺の壁にくもり等が発生することがありますので拭き取ってください。
- ●パネルは発泡スチロール製ですので熱源には近づけないでください。また、パネルの下に熱源を置かないようにしてください。
- ●パネルを強く押したり、叩いたりしますと破損する場合がありますので取扱いには注意ください。

三菱電機株式会社
中津川製作所　〒508-8666　岐阜県中津川市駒場町1番3号　電話0573-66-2111